


Goede landbouwpraktijken voor een betere waterkwaliteit: met de landbouwer, voor de landbouwer!

Ondanks de reeds geleverde inspanningen, blijft **de aanwezigheid van werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in water een belangrijk aandachtspunt**. Met deze brochure wil Belplant daar nog eens op wijzen, want nog te vaak worden de waterkwaliteitsnormen overschreden. De **gevolgen** zijn duidelijk:

- steeds beperktere mogelijkheden om de kwaliteit en opbrengst van gewassen efficiënt én rendabel te beschermen;
- verlies van productieareaal door de trend naar steeds strengere bufferzones, en;
- plaatsing van de landbouwsector in een slecht daglicht bij de publieke opinie.

Verderop in deze brochure vind je kort opgesomd 14 belangrijke maatregelen, uitvoerbaar op jouw bedrijf, die bij stelselmatige toepassing watercontaminatie voorkomen. Correct gebruik vóór, tijdens en na een bespuiting blijft noodzakelijk om de **belangrijkste oorzaken vanuit de landbouw aan te pakken: puntvervuiling, afspoeling, uitspoeling en drift**.

De urgentie om de waterkwaliteit drastisch te verbeteren is groot en vraagt om een strikte naleving van de voorschriften in de praktijk. We reiken daarom **concrete handvaten** aan om **praktisch en haalbaar aan de slag te gaan**.

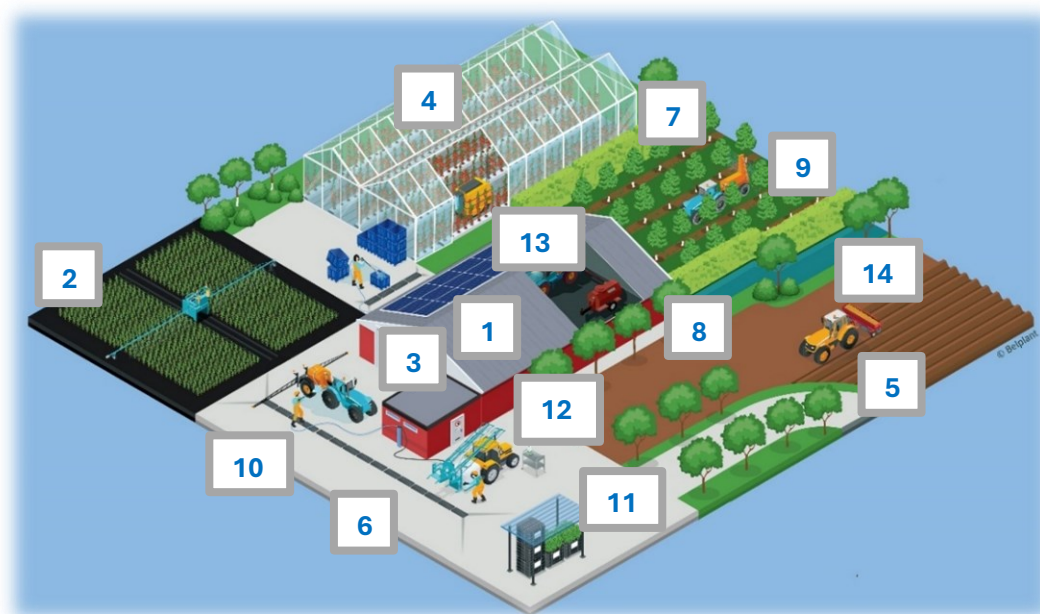



Goed begonnen
is half gewonnen

VOOR EEN BESPUITING IN VLAANDEREN

1. Pas de principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toe.

Raadpleeg de actuele IPM-checklist via www.vegaplan.be/nl/home.

2. Vul de Fyteauscan in om meer inzicht te krijgen over de mogelijke knelpunten rond puntvervuiling door GBM op je bedrijf.

Registreer je via www.fyteauscan.be en vul de vragenlijsten in.

3. Lees het etiket, je vindt er informatie voor een correct en veilig gebruik van een product.

Check de recentste producttoelatingen via Fytoweb: www.fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/toelatingen-van-gewasbeschermingsmiddelen-raadplegen.

4. Zorg voor een gekeurd en goed onderhouden spuittoestel.

Een correcte afstelling van het spuittoestel is cruciaal, herstel defecten onmiddellijk.

5. Vermijd het afspoelen van GBM van het veld.

Leg bufferstroken aan, installeer drempels bij aardappelteelt of doe indien mogelijk niet-kerende bodembewerkingen. Je kan nagaan of je voor eventuele perceelsgebonden steun in aanmerking komt via www.lv.vlaanderen.be/steun.

6. Vul je spuittoestel met GBM op het veld of op een uitgeruste vul- en spoelplaats met opvang van restvloeistof.

Advies over de aanleg van een vul- en spoelplaats, vind je via www.inagro.be/themas/gewasbescherming/puntvervuiling/vul-en-spoelplaats.

Alle links in deze brochure kan je aanklikken op www.belplant.be/nl/mediatheek.



TIJDENS EEN BESPUITING IN VLAANDEREN

7. Gebruik driftreducerende doppen of andere technieken en hou rekening met de juiste spuitboomhoogte, wind- en rijsnelheid.



Opgelet: in België is vanaf 01/01/2026 minstens 75 % driftreductie verplicht voor openluchtbespuitingen, hierop zal gecontroleerd worden tijdens de keuring van spuittoestellen.

In Vlaanderen geldt vanaf 01/01/2026 de verplichting van 90 % driftreductie voor IPM, waarvan 75 % op het spuittoestel dient gerealiseerd te worden.

De erkende driftreducerende middelen of maatregelen vind je terug op Fytoweb: www.fytoweb.be/nl/handleiding/gewasbescherming/bescherming-van-het-oppevlaktewater-bij-het-gebruik-van.

8. Respecteer de minimale bufferzones tot waterlopen (steeds 3 m t.o.v. een VHA-[blauwe] waterloop, maar 5 m bij percelen in MAP-gebiedstype 2 & 3 met nitraatgevoelige hoofdteelt) en hou rekening met de productspecifieke bufferzones.

Meer info over de minimale bufferzones via www.fytoweb.be/nl/reductieplan/sensibiliseren-en-informereren/bescherming-tegen-risicos-van-gebruik-0.

Bekijk de productspecifieke bufferzones op het etiket of per product op Fytoweb.

9. Verdun spuitresten en verspuit deze versneld uit op het behandelde veld.

Spoel je spuittoestel in 3 stappen of maak gebruik van een continu intern spoelsysteem.

De aanwezigheid van bepaalde contaminanten is niet altijd (exclusief) het gevolg van landbouwkundig gebruik. Voor zijn eigen aandeel moet de sector wel zijn verantwoordelijkheid opnemen. De fabrikanten doen dat door voortdurend te investeren in nieuwe middelen en technologieën.

Daarnaast ondersteunen fabrikanten, distributeurs en adviseurs in het correct en veilig gebruik van producten, in een zeer complexe regelgevende context. De concrete toepassing voor, tijdens en na een bespuiting ligt in jouw handen. Heeft u nog vragen of nood aan bijkomende informatie? Contacteer uw adviseur of kenniscentrum!



NA EEN BESPUITING IN VLAANDEREN

10. Reinig je spuittoestel op het veld of op een vul- en spoelplaats met opvang van restvloeistof.

Voer een reiniging nooit uit op een verhard oppervlak met afvoer naar de waterloop of riolering.

11. Verwerk opgevangen restvloeistof op jouw bedrijf of voer correct af.

Kies voor een fysico-chemisch of een biologisch zuiveringssysteem of contacteer een erkende verwerker. Meer informatie via www.inagro.be/themas/gewasbescherming/puntvervuiling/spuitresten-verwerken.

12. Breng lege verpakkingen en Niet Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) binnen.

Raadpleeg www.agrirecover.eu voor de juiste sorteerinstructies en de inzamelkalender.

13. Stal na gebruik je spuittoestel overdekt, om te vermijden dat aanklevende spuitresten tijdens een regenbui afspoelen.

Dit is een verplichting voor IPM vanaf 01/01/2026!

14. Hou water en GBM op het veld.

Vermijd het trekken van onnodige sleuven voor de afvoer van regenwater.

Belplant is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming.

PhytoDis is de vereniging van de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.

AgriRecover organiseert de inzameling van lege verpakkingen en niet (meer) bruikbare gewasbeschermingsmiddelen.

www.belplant.be



www.phytodis.be

www.agrirecover.eu

